



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Фруктовая, 9,

тел. 8 (35354) 6-84-00, e-mail: ogpn-sever@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Асекеевская средняя общеобразовательная школа» Асекеевского района
Оренбургской области

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Деревяшкина Юрия Ивановича № 8 от «11» января 2022 года, в период с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. «24» января 2022 г., с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. «27» января 2022 г.

Начальником ОНД и ПР по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области Деревяшкиным Юрием Ивановичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка филиала Мочегаяевского МБОУ «Асекеевская СОШ» Асекеевского района Оренбургская область; 461721, Оренбургская область, Асекеевский район, с. Мочегай, улица Школьная, 34; ИНН: 5622003302

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий филиалом Мочегаяевским МБОУ «Асекеевская СОШ» Карпаева Светлана Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Автоматические установки пожарной сигнализации не оборудованы источниками бесперебойного электропитания (имеющиеся находятся в неисправном состоянии).	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 2 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	10.05.2022	
2.	Помещение на втором этаже (коридор у лаборантской) не обеспечено контролем не менее чем от двух автоматических безадресных извещателей пожарных.	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты	10.05.2022	
3.	Помещение спортивного зала не обеспечено контролем не менее чем от двух автоматических безадресных извещателей пожарных (установлен один линейный дымовой извещатель и отсутствуют извещатели в части помещения, где хранится инвентарь).	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты	10.05.2022	
4.	В помещение спортивного зала допущено размещение линейного дымового извещателя пожарного с расстоянием между оптической осью извещателя до перекрытия более 600 мм. (фактически 1 м.)	ч. 4 ст.4, ч. 1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.18 СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты	10.05.2022	
5.	Не обеспечено категорирование по пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479), (далее по тексту - ППР)	10.05.2022	

6.	Руководитель организации не обеспечил проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердака в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты (не обеспечено периодическое освидетельствование качества огнезащитной обработки деревянных конструкций).	п. 13 ППР	10.05.2022	
7.	Замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППР	10.05.2022	
8.	Руководитель организации не организовал работы по эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты (не представлены документы, определяющие срок эксплуатации указанных средств).	п. 54 ППР	10.05.2022	
9.	На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР	10.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Асекеевская СОШ»

Шахмеева Танзиля Идрисовна


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Бугуруслану,
Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Оренбургской области Деревяшкин Юрий Иванович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

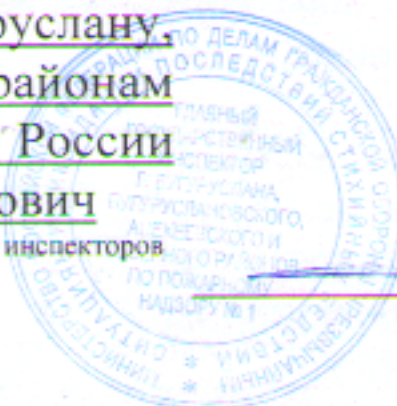

(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

